

uale istruzioni - Instructions manual
ice technique - Bedienungsanleitung
nleiding - Manual de instrucciones
al de instruções - Οδηγίες Χρήσεως

cod. 5762/B-09/01



fig.1 - εικ.1

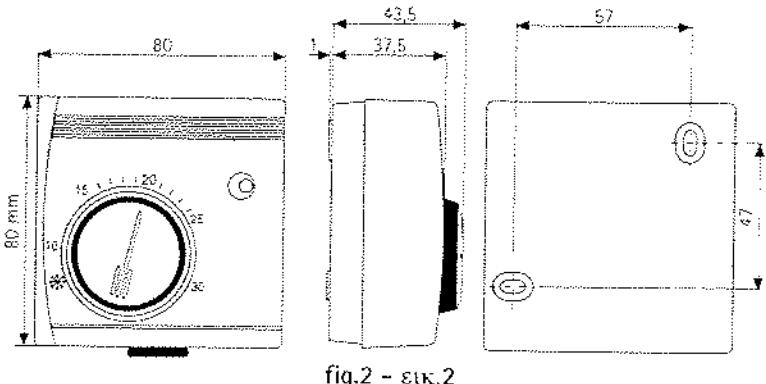


fig.2 - εικ.2

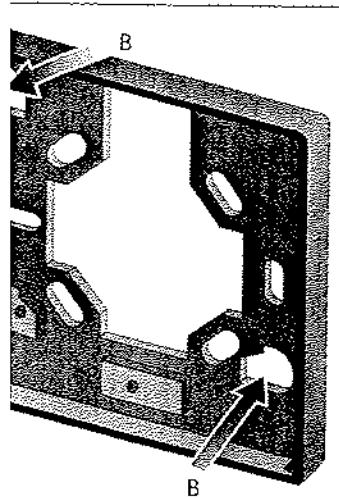


fig.3
εικ.3

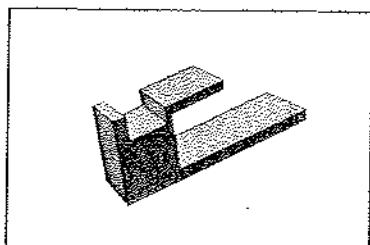


fig.4
εικ.4

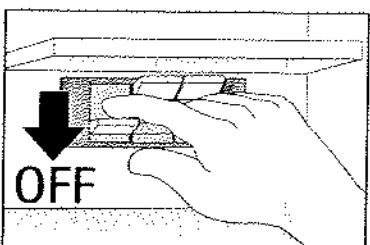


fig.5
εικ.5




fig.6
εικ.6

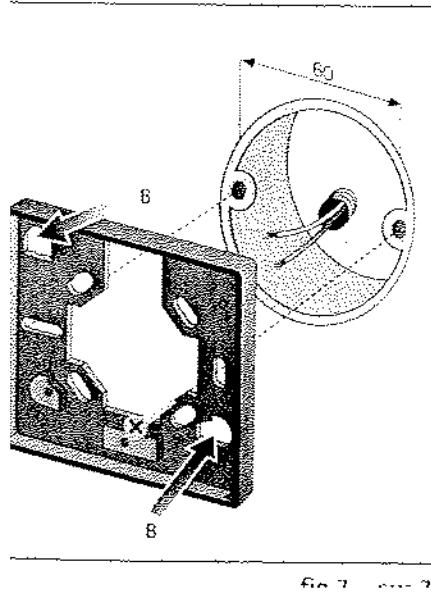


fig.7
εικ.7

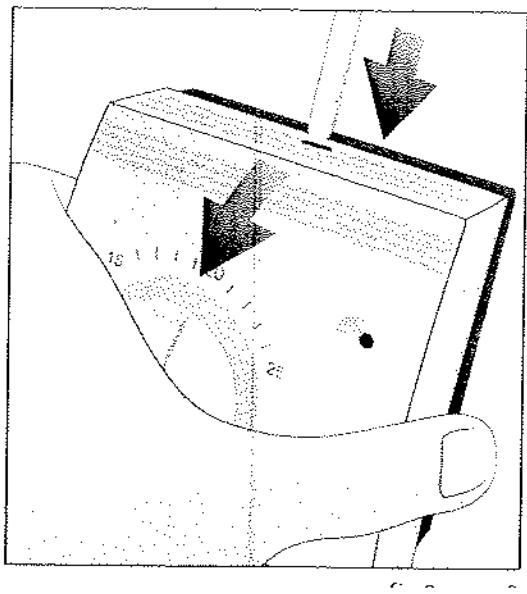


fig.8
εικ.8







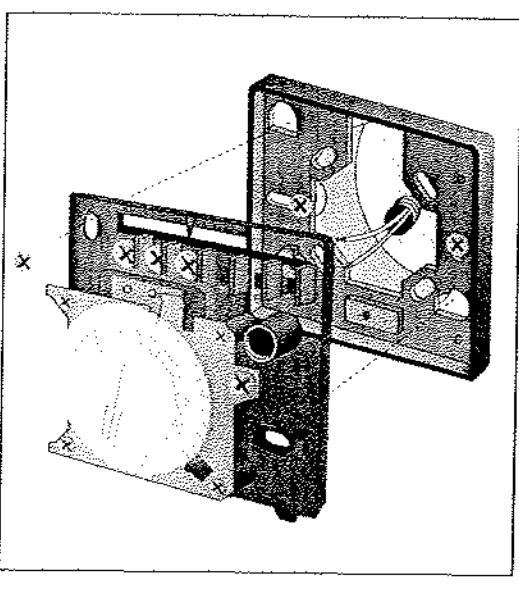


fig.9
εικ.9

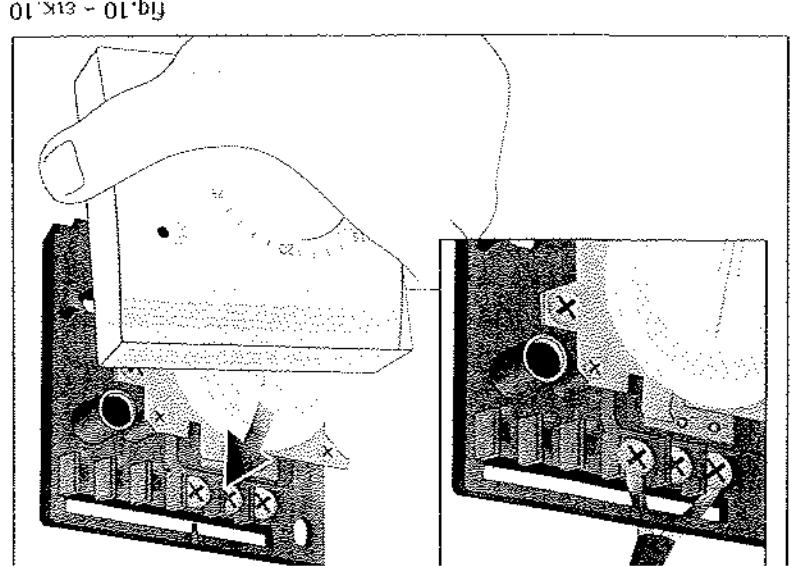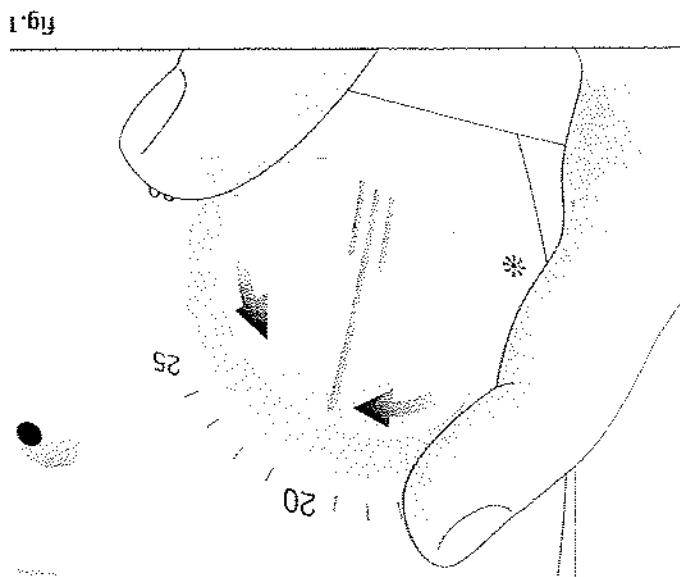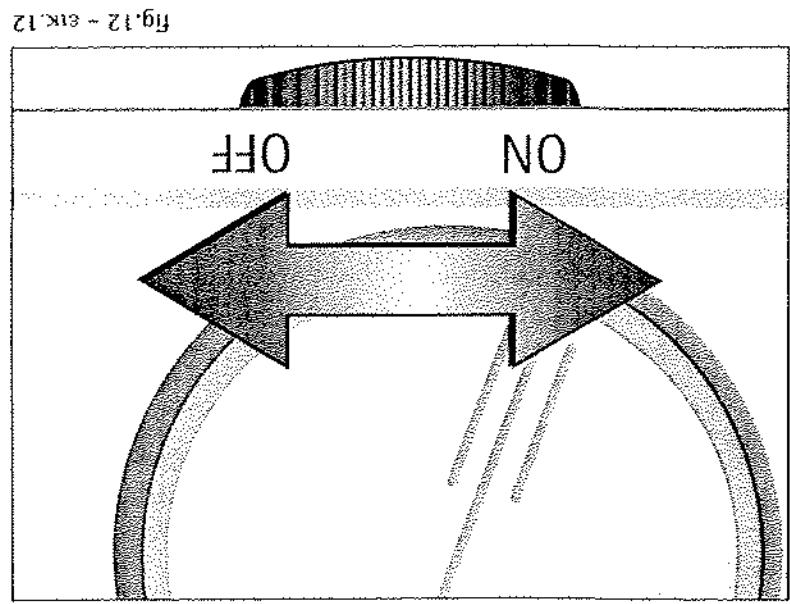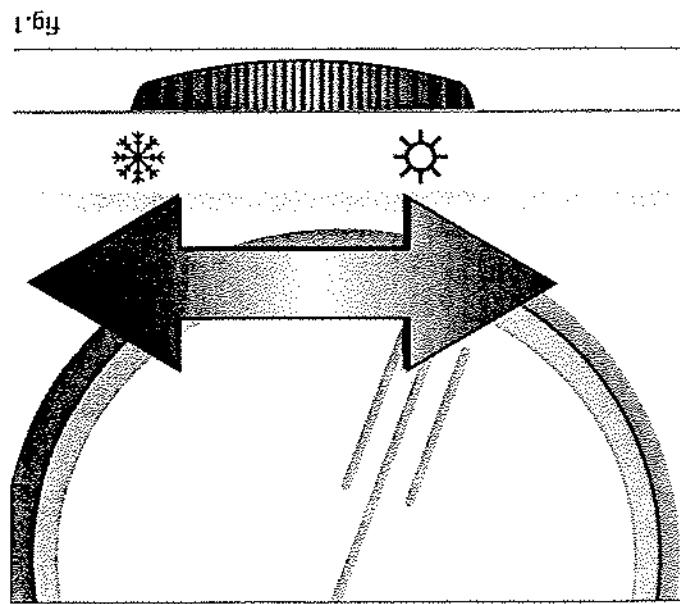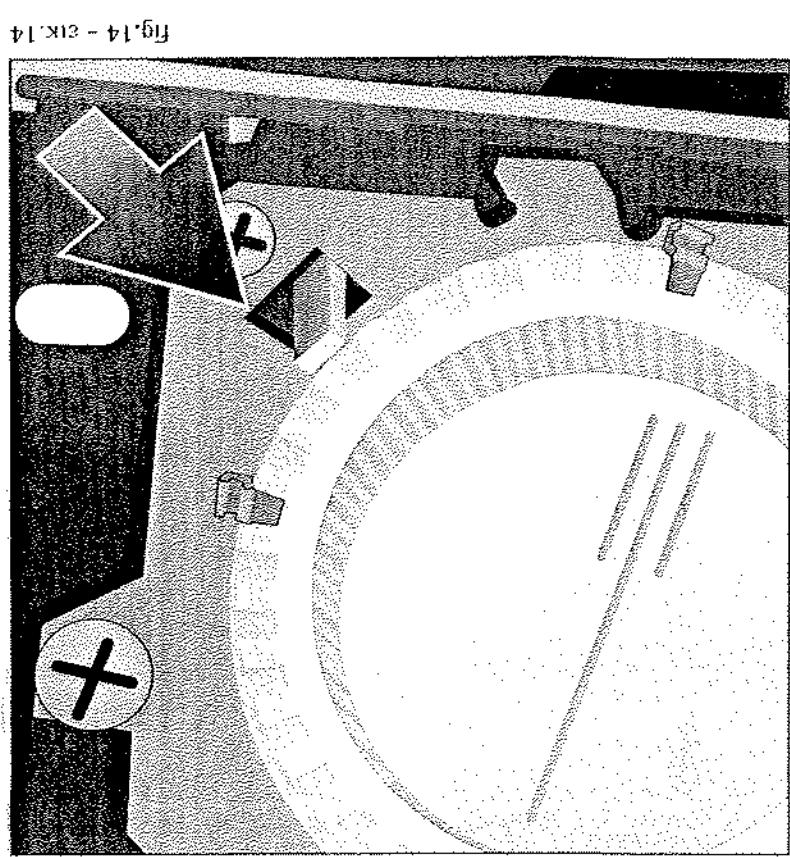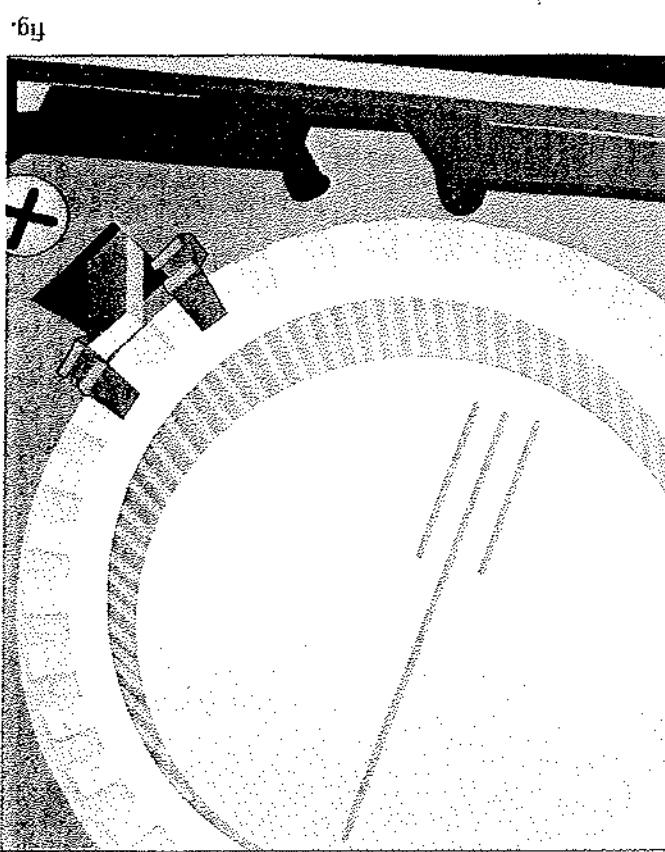

NL

ESP

INTRODUCTIE

Wij bedanken u voor het vertrouwen en feliciteren u met de aankoop van ons product. Dit apparaat is een MECHANISCHE THERMOSTAAT, eenvoudig in het gebruik, waarmee de kamertemperatuur van de installatie geregeld kan worden en op deze wijze aan alle COMFORTeisen kan voldoen.

GELIJKVORMIGHEID MET DE NORMEN

- EN 60730-1 en bijwerkingen
- EN 60730-2-9

GELIJKVORMIGHEID MET DE RICHTLIJNEN

- B.T. 73/23/CEE
- E.M.C. 89/336/CEE
- en bijwerkingen 93/68/CEE

TECHNISCHE KENMERKEN

BEREIK TEMPERATUURREGELING = 5°÷30°C

DIFFERENTIAAL = 0,4K÷0,8K

BESCHERMINGSFACTOR = IP 20

ISOLATIEKLASSE = I

THERMISCHE GRADIENT = 1K/15min.

UITGANG = schakelcontacten

ONDERBREKINGSVERMOGEN = 10(2,5)A/250V~

WERKING = 2B

INSTALLATIE OMSTANDIGHEDEN = normale omgeving

MAX. WERKINGSTEMPERATUUR = 50°C

OPSLAGTEMPERATUUR = 0°÷60°C

MONTAGE= muurbevestiging

VERKLARING BESTURINGEN VAN DE TIJDHERMOSTAAT

A = Draiknop temperatuurregeling (fig.1)

B = Controlelampje

C = ON/OFF schakelaar of ZOMER/WINTER schakelaar (volgens de modellen)

ACCESSOIRES OP AANVRAAG

- Accessoire onderstel = code 004095 (fig.3)
- Accessoire voor beperking regelbereik of blokkering van de geprogrammeerde temperatuur = code 000071 (fig.4)

INSTALLATIE EN AANSLUITINGEN



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Alvorens de thermostaat aan te sluiten, controleer of de voedingsspanning van het te sturen TOESTEL (ketel, pomp, airconditioning etc.) AFGESLOTEN is en dat deze overeenstemt met de vermelding in het apparaat (250V~ max). (fig.5)

PLAATSING

Installeer de thermostaat ver van warmtebronnen (verwarmingen, zonnestralen, kooktoestellen) en deuren/ramen, op ca. 1,5m van de grond. (fig.6)

INSTALLATIE EN ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

- A) Bij installatie op ronde behuizing, interaxis 60mm, op niet perfect gladde oppervlaktes of in andere bijzondere gevallen, gebruik het accessoire "onderstel" (zie hoofdstuk "Accessoires op aanvraag"). Bevestig met twee gaatjes, m.u.v. B-B die in de thermostaat aanwezig zijn. (fig.7)
- B) Scheid de basis van het kapje door op het speciale tandje te drukken (fig.8), bevestig vervolgens aan de muur (of aan het onderstel) m.b.v. de aanwezige gaatjes (fig.9) en schroefjes met max diameter 3,5mm.
- C) Leid de draden van de installatie door de insnijdingen op de basis en verbind ze aan het klemmenbord volgens het elektrisch schema afgebeeld op de binnenkant van het produkt. Sluit het kapje weer. (fig.10)

WAARSCHUWING:

Wij raden u aan bij de installatie van de thermostaat nauwkeurig de veiligheidsmaatregelen op te volgen en de plaatselijke wetten na te leven.

INTRODUCCION

Le agradecemos por la confianza que nos ha demostrado y le felicitamos por haber elegido nuestro producto. Este aparato es un TERMOSTATO MECANICO, fácil a utilizar, que permite ajustar la temperatura ambiente en el lugar en donde se ha instalado, satisfaciendo las exigencias de CONFORT ambiental de los usuarios.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS

- EN 60730-1
- y actualizaciones sucesivas
- EN 60730-2-9

CONFORMIDAD A LAS DIRECTRICES

- B.T. 73/23/CEE
- E.M.C. 89/336/CEE
- y actualizaciones sucesivas 93/68/CEE

CARACTERISTICAS TECNICAS

CAMPO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA = 5°÷30°C

DIFERENZIALE = 0,4K÷0,8K

INDICE DE PROTECCION = IP 20

CLASE DE AISLAMIENTO = I

GRADIENTE TERMICO = 1K/15min.

SAUDA = contactos de comutación

CAPACIDAD CONTACTOS = 10(2,5)A/250V~

TIPO DE ACCION = 2B

CONDICION DE INSTALACION = ambiente normal

TEMPERATURA MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO = 50°C

TEMPERATURA DE ALMACENAJE = 0°÷60°C

MONTAJE= mural

LEYENDA MANDOS DEL THERMOSTATO

A = Botón de ajuste de la temperatura

(fig.1)

B = Indicador luminoso

C = Interruptor ON/OFF o comutador VERANO/INVERNO (según los modelos)

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- Accesorio base inferior = cód. 004095 (fig.3)
- Accesorio para limitar el campo de ajuste o bloqueo de la temperatura establecida = cód. 000071 (fig.4)

INSTALACION Y CONEXIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de conectar el termostato, compruebe que la tensión de alimentación de la CARGA USUARIA a mandar (caldera, bomba, sistema de acondicionamiento, etc.) NO ESTE CONECTADA y que corresponda a la indicada en el interior del aparato (250V~ máx). (fig.5)

POSICIONAMIENTO

Instale el termostato lejos de fuentes de calor (calefactores, rayos solares, cocinas) y puertas/ventanas, a aproximadamente 1,5 m del piso. (fig.6)

INSTALACION Y CONEXIONES ELECTRICAS

- A) En caso de instalación sobre caja redonda, con 60mm de interje, sobre superficie no perfectamente nivelada o en otros casos particulares, utilice el accesorio base inferior (véase el capítulo "Accesorios bajo pedidos"). Fíjelo mediante un par de orificios, a excepción de B-B, previstos para el termostato. (fig.7)
- B) Separe la base de la tapa del aparato, presionando la especial lengüeta de enganche (fig.8), luego fíjela a la pared (o a la base inferior) utilizando los orificios disponibles (fig.9) mediante los tornillos con un diámetro máx 3,5mm.
- C) Lleve los hilos del aparato por el correspondiente pasacables y ejecute las conexiones a la regleta de bornes de acuerdo con el esquema eléctrico presente en el interior del aparato. Fije la tapa a la base. (fig.10)

CUIDADO:

Es aconsejable efectuar la instalación del termostato respetando cuidadosamente las normas de seguridad y las disposiciones de ley vigentes.



HET AAN- EN UITSCHAKelen VAN DE THERMOSTAAT

Wanneer aanwezig op de modellen, de schakelaar op "ON" zetten om de apparatuur aan te schakelen of op "OFF" zetten om uit te schakelen. (fig.12)

PROGRAMMERING TEMPERATUUR

Nadat u de elektriciteit op het produkt weer aangesloten heeft, kunt u de temperatuur regelen door de regelknop om te draaien (volgens de schaal) om de gewenste kamertemperatuur te verkrijgen. (fig.11)

BEPERKING REGELBEREIK EN BLOKKERING TEMPERATUUR



Druk op het tandje om het kapje van de basis af te halen (fig. 8)

WAARSCHUWING:

DE PROCEDURE VOOR DE BEPERKING VAN HET REGELBEREIK EN DE BLOKKERING VAN DE TEMPERATUUR MOET DOOR DE INSTALLATEUR OF DOOR GESPECIALISEERD PERSONEEL UITGEVOERD WORDEN.

BEPERKING REGELBEREIK

Plaats in de draaiknop de speciale accessoires (zie Hoofdstuk "Accessoires op aanvraag") volgens de gewenste beperkingen (min. en max.) met verwijzing naar de waarden op de schaal van de draaiknop. Zorg ervoor dat de metalen stop tussen de min. en max. limiet blijft. (fig.14); plaats vervolgens het kapje weer op het produkt.

BLOKKERING TEMPERATUUR

De draaiknop op de gewenste temperatuurwaarde zetten, de basis van het deksel scheiden door druk uit te oefenen op de daarvoor bestemde haaktand. (fig.8) De twee daarvoor bestemde accessoires (zie hoofdstuk "accessoires op aanvraag") aan de kanten van de metalen sluitknop vasthechten, zodat elke beweging van de knop verhinderd wordt (fig.15); het deksel opnieuw op het toestel zetten.

ZOMER/WINTER STAND

Wanneer aanwezig op de modellen, de schakelaar op de positie "☀" om de apparatuur op de "zomer" stand te zetten (air-conditioning), of op de positie "❀" voor de "winter" stand (verwarming). (fig.13)

OPLOSSING PROBLEMEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De installatie gaat niet aan	1. Onjuiste aansluitingen 2. De kamertemperatuur is bereikt 3. Schakelaar op OFF 4. Instelling zomer/winter schakelaar verkeerd	1. Controleer of de draadjes volgens het elektrisch schema aan het klemmenbord zijn aangebracht 2. Verhoog of verlaag de geprogrammeerde temperatuur, al naar gelang een verwarmingsinstallatie of airconditioning aangestuurd wordt 3. Zet de schakelaar op ON 4. Controleer of de schakelaar op de positie ☀ (verwarming) of op de positie ☀ (air-conditioning) staat
De kamertemperatuur stemt niet overeen met de geprogrammeerde temperatuur	5. Onjuiste plaatsing in de omgeving 6. Luchttoevoer door de draadleiding van de installatie naar de thermostaat	5. Volg de aanwijzingen in paragraaf "plaatsing" 6. Leiding dichten maken om techt te vermijden

NOTA: In geval van blijvende onregelmatigheden, maak in geen geval het produkt open, maar neem contact op met de Technische Dienst.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL THERMOSTATO

En los modelos en los que está presente, mueva el interruptor hacia la posición "ON" para activar el aparato o hacia la posición "OFF" para apagarlo. (fig.12)

ESTABLECIMIENTOS DE LA TEMPERATURA

Después de haber conectado el aparato y restablecido la energía eléctrica, es suficiente girar el botón de ajuste (en correspondencia de la escala graduada) para obtener la temperatura ambiente deseada. (fig.11)

LIMITACION DEL CAMPO DE AJUSTE Y BLOQUEO DE LA TEMPERATURA



Separé la base de la tapa, presionando en el correspondiente diente de fijación. (fig.8)

CUIDADO:

LA OPERACION DE LIMITACION DEL CAMPO DE AJUSTE Y BLOQUEO DE LA TEMPERATURA DEBE SER EJECUTADA POR EL INSTALADOR O PERSONAL ESPECIALIZADO.

LIMITACION DEL CAMPO DE AJUSTE

Inserte en el botón los accesorios correspondientes (véase el capítulo "Accesos bajo pedido") en correspondencia de los límites (min. y máx) deseados, haciendo referencia a los valores indicados sobre el borde graduado del mismo botón. Asegúrese que el retén metálico se encuentre en el espacio comprendido entre el límite min. y máx. (fig.12), luego coloque nuevamente la tapa sobre el aparato.

BLOQUEO DE LA TEMPERATURA

Coloque el botón en correspondencia con el valor de temperatura deseado y separe entonces la base de la tapa, haciendo presión sobre el apropiado diente de enganche. (fig.8) Introducir los dos accesorios correspondientes (véase el capítulo "Accesos bajo pedido") a los lados del afianzador metálico, a fin de impedir el movimiento del mando (fig.15); colocar de nuevo la tapa sobre el producto.

CONMUTACIÓN VERANO/INVIERNO

En los modelos donde está presente, mueva el interruptor hacia la posición "☀" para fijar el régimen de funcionamiento "veraniego" (sistema de acondicionamiento), o en posición "❀" para fijar el régimen de funcionamiento "invernal" (sistema de calefacción). (fig.13)

SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCION
La instalación no se enciende	1. Conexiones incorrectas 2. La temperatura ambiente se ha alcanzado 3. Interruptor en posición OFF 4. Configuración interruptor verano/invierno errónea	1. Compruebe que las conexiones de los cables a la rejilla de bornes del termostato estén conformes al esquema eléctrico 2. Aumente o baje la temperatura establecida, según si el termostato manda un sistema de calefacción o refrigeración 3. Mueva el interruptor a ON 4. Asegúrese de que el interruptor esté en posición ☀ (sistema calefacción) o en posición ☀ (sistema acondicionamiento)
La temperatura ambiente no corresponde a la establecida en el termostato	5. Posicionamiento incorrecto del termostato en ambiente 6. Corriente de aire que procede del conducto del tubo que lleva los cables de la instalación al termostato	5. Siga las instrucciones del punto "Posicionamiento" 6. Selle el conducto del tubo para prevenir corrientes de aire caliente o frío.

NOTA: Si las anomalías persisten, no manipule las piezas del aparato por ningún motivo y contacte la Asistencia Técnica.

INTRODUÇÃO



Gostaríamos de agradecer pela confiança e preferência dada ao nosso produto. Este dispositivo é um TERMÓSTATO MECÂNICO simples de ser usado, que permite a regulação da temperatura ambiente no local onde está instalado, e portanto pode satisfazer as exigências dos usuários em termos de CONFORTO do ambiente.

CONFORMIDADE ÀS NORMAS

- EN 60730-1
- e sucessivas actualizações
- EN 60730-2-9

CONFORMIDADE ÀS DIRECTIVAS

- B.T. 73/23/CEE
- E.M.C. 89/336/CEE e sucessivas actualizações 93/68/CEE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAMPO DE REGULAÇÃO DA TEMPERATURA = $5^{\circ}\text{ a }30^{\circ}\text{C}$

DIFERENCIAL = $0,4K \pm 0,8K$

GRAU DE PROTECÇÃO = IP 20

CLASSE DE ISOLAMENTO = I

GRADIENTE TÉRMICO = $1K/15\text{min}$.

SAÍDA = contactos de comutação

CAPACIDADE NOS CONTACTOS = $10(2,5)\text{A}/250\text{V}$

TIPO DE ACCÃO = 2B

INSTALAÇÃO = ambiente normal

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO = 50°C

TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM = $0^{\circ}\text{ a }60^{\circ}\text{C}$

MONTAGEM à parede

LEGENDA DOS COMANDOS DO TERMÓSTATO

A = Manipulo de ajuste da temperatura

(fig.1)

B = Leda

C = Interruptor ON/OFF ou comutador VERÃO/INVERNO (conforme os modelos)

ACESSÓRIOS A PEDIDO

- Suporte para base = código 004095 (fig.3)
- Acessório para limite do campo de regulação ou bloqueio da temperatura ajustada = cod. 000071 (fig.4)

INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES

NORMAS DE SEGURANÇA

Antes de instalar o termostato assegurar-se de que a tensão de alimentação do APARELHO a ser comandado (caldeira, bomba, ar condicionado, etc.) NÃO ESTEJA LIGADA e que corresponde ao valor indicado dentro do aparelho (250V~ max.). (fig.5)

POSITIONAMENTO

Instalar o termostato longe de fontes de calor (radiadores, raios solares, fogões) e de portas/janelas, a cerca de 1,5 m do chão. (fig.6)

INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

- A) Em caso de instalação numa caixa redonda com entre-eixos de 60mm em superfície não perfeitamente plana ou em outros casos particulares, utilizar o suporte para base (ver cap. "Acessórios a pedido"). Fixá-lo com parafusos com exceção de B-B, previstos para o termostato. (fig.7)
- B) Separar a base da tampa do produto fazendo pressão no dente de encaixe (fig.8), fixá-la à parede (ou no suporte) utilizando os furos (fig.9) com parafusos de diâmetro max. 3,5mm.
- C) Passar os fios pela abertura da base e fazer as ligações nos bornes de acordo com o esquema eléctrico deserto dentro do produto; encaixar a tampa na base. (fig.10)

ATENÇÃO:

É necessário fazer a instalação do termostato respeitando rigorosamente as normas de segurança e as disposições da lei em vigor.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και και που διαλέγετε το προϊόν μας. Η παρούσα συσκευή είναι ένας εύχρηστος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ που επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου στο οποίον εγκαταστάθηκε, ικανοποιώντας έτσι τις απαραίτησης των καπανολατών δυον αφορά την άνεση του χώρου.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

- EN 60730-1 και τις ακόλουθες αναθεωρήσεις
- EN 60730-2-9

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- B.T. 73/23/ΕΟΚ
- E.M.C. 89/336/ΕΟΚ και την αναβάθμιση 93/68/ΕΟΚ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ = $5^{\circ}\text{ a }30^{\circ}\text{C}$

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ = $0,4K \pm 0,8K$

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ = IP 20

ΤΑΞΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ = I

ΡΥΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ = $1K/15\text{λ.επτό}$.

ΕΞΟΔΟΣ = Ηλεκτρικές μεταγωγικές επαφές

ΙΣΧΥΣ ΕΠΑΦΩΝ = $10(2,5)\text{A}/250\text{V}$

ΔΡΑΣΗ ΕΠΑΦΗΣ = 2B

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ = Σε κανονικό περιβάλλον

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ = 50°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ = $0^{\circ}\text{ a }60^{\circ}\text{C}$

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ = Επίτοιχη

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

A = Κόμβιο καθορισμού θερμοκρασίας

(εικ.1)

B = Λυχνία Λειτουργίας Καυστήρα

C = Διακόπτης ON/OFF ή μετολλόκτης ΘΕΡΟΣ/ΧΕΙΜΩΝΑΣ [ανάλογα με το μοντέλο]

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

• Υπόβαθρο = κωδ. 004095 (εικ.3)

• Ειδικό Εξάρτημα για τον περιορισμό του πεδίου ρύθμισης θερμοκρασίας ή για το "κλείδωμα" της θερμοκρασίας σε προκαθορισμένη τιμή = κωδ. 000071 (εικ.4)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΔΙΟΔΙΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν συνδέσετε τον θερμοστάτη βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδότησης της ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (λέβιτας, αντλία, εγκατάσταση κλιματισμού κ.τ.λ..) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ και ότι αυτή ταιριάζει με την αναφερόμενη στο εωπεικό της βάσης της συσκευής (250V- ταχ). (εικ.5)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Εγκαταστείστε τον θερμοστάτη μακριά από πηγές θερμότητας (καλοριφέρ, ακτίνες ηλιού, κουζίνες) και από πόρτες/παράθυρα, σε απόσταση περίπου 1,5 μ. από το πάτωμα. (εικ.6)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Αίσιες περίπτωση εγκαταστατή της συσκευής σε στρογγυλό κούπι (με διάμετρο 60mm), οι ανώμαλη επιφάνεια ή οι άλλες ιδιότητες περιπτώσεις, χρησιμοποιείτε το υπόβαθρο. (βλέπε κεφάλαιο Προσαρτικά Εξαρτήματα). Στερεώστε το στον τοίχο με δύο σπέρες (άλλες από τις σπέρες B-B, που προέρχονται αποκλιτικά για την εργασίαση του θερμοστάτη). (εικ.7)

Β) Χωρίστε το εμπρός κάλυμμα από την βάση του θερμοστάτη, ελειγθερώνοντας τον ειδικό σπινθέτηρα (εικ.8), κατόπιν στερεώστε το στον τοίχο (ή στο υπόβαθρο) μέσω των προβιβλόμενων σπέρων (εικ.9) και οφέλετε το με κατάλληλες βίδες διαμέτρου περί 3,5 mm.

С) Περάστε τα καλώδια τροφοδότησης της συσκευής από την θύρα και συνδέστε τα στον ακροδική σύρματα με το ηλεκτρικό σχέδιο που βρίσκεται στο εωπεικό της βάσης. Τοποθετήστε ξανά το καπέλωμα στη βάση. (εικ.10)

ΔΙΠΡΟΣΟΧΗ:

Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε τον θερμοστάτη αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες των ισχύοντων νόμων.

LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DO THERMOSTATO

Nos modelos em que houver, coloque o interruptor na posição "ON" para ligar o aparelho ou na posição "OFF" para desligá-lo. (fig.12)

AJUSTE DA TEMPERATURA

Depois de ter instalado o aparelho e restabelecido a energia eléctrica, é suficiente girar o manipulo de regulação (correspondente à escala graduada) para obter a temperatura ambiente desejada. (fig.11)

LIMITAÇÃO DO CAMPO DE REGULAÇÃO E BLOQUEIO DA TEMPERATURA



Separar a base da tampa fazendo pressão no dente de encaixe. (fig.8)

ATENÇÃO:

A OPERAÇÃO DE LIMITAÇÃO DO CAMPO DE REGULAÇÃO E BLOQUEIO DA TEMPERATURA DEVE SER FEITA PELO INSTALADOR OU TÉCNICO ESPECIALIZADO.

LIMITAÇÃO DO CAMPO DE REGULAÇÃO

Inserir no manipulo os relativos acessórios (ver cap. "Acessórios a pedido") em correspondência dos limites (min. e max.) desejados fazendo referência aos valores indicados na borda graduada do manipulo. Assegurar-se de que o bloqueio metálico permaneça no espaço entre o limite min. e o max. (fig.12); depois disso, recolocar a tampa no produto.

BLOQUEIO DA TEMPERATURA

Posicione o manipulo correspondentemente ao valor desejado de temperatura, então separe a base da tampa pressionando sobre o apropriado dente de trava. (fig.8) Introduzir os dois acessórios apropriados (ver o capítulo "acessórios sob pedido"), nos lados da trava metálica, de forma a impedir o movimento do manipulo (fig.15); recolocar a tampa no aparelho.

COMUTAÇÃO VERÃO/INVERNO

Nos modelos em que houver, coloque o comutador na posição "☀" para ajustar a modalidade de funcionamento "estivo" (sistema de condicionamento), ou na posição "❀" para ajustar a modalidade de funcionamento "inverno" (sistema de aquecimento). (fig.13)

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O sistema não liga	1. Ligações erradas 2. Foi alcançada a temperatura ambiente 3. Interruptor na posição OFF 4. Ajuste errado do comutador verão/inverno	1. Verificar se as ligações dos fios aos bornes do termostato estão de acordo com o esquema eléctrico 2. Aumentar ou diminuir o valor da temperatura ajustada, dependendo se o termostato comanda um equipamento de aquecimento ou ar condicionado 3. Posicione o interruptor em ON 4. Assegure-se que o comutador esteja na posição ☀ (sistema aquecimento) ou na posição ☀ (sistema condicionamento)
A temperatura ambiente não corresponde àquela ajustada no termostato	5. Posicionamento errado do termostato no ambiente 6. Corrente de ar proveniente do tubo que leva os fios do equipamento ao termostato	5. Seguir as instruções do par "posicionamento" 6. Vedar a conduta do tubo para evitar correntes de ar frio ou quente

NOTA: se as anomalias de funcionamento persistirem, não tentar reparar nenhuma parte do aparelho, mas contactar o serviço de assistência técnica.

ANAMA KAI ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Στα μοντέλα που υπάρχει, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση "ON" για να ανάψετε την συσκευή ή στη θέση "OFF" για να την σβήσετε. (εικ.12)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Όταν έχετε συνδέσει τη συσκευή και αφού αποκαταστήσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία, για να επιτύχετε την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου, απλώς περιστρέψτε το κόμβιο ρύθμισης θερμοκρασίας στην αντίστοιχη τιμή της διαβαθμισμένης κλίμακας. (εικ.11)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ «ΚΛΕΙΔΩΜΑ» ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



Χωρίστε το εμπρός κάλυμμα από την βάση του θερμοστάτη λειυθερώνοντας τον ειδικό συνδετήρα. (εικ.8)

ΔΙΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ «ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ» ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΒΑΛΕΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εισάγετε το ειδικό εξόργημα (βλέπετε κεφάλαιο "Προσαρτικά Εξοργήματα") στο κόμβιο στη επιθυμητά διάσταση (min. & max.), σύμφωνα με τις αντίστοιχες τιμές που είναι σημειωμένες στο σώμα του κομβίου. Βεβαιωθείτε ότι το μεταλλικό υποστήριγμα παραμένει στην θέση θέση μεταξύ των ορίων min. & max. (εικ.12). Τοποθετήστε ξανά το σκέπασμα στην βάση.

«ΚΛΕΙΔΩΜΑ» ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Μετακινήστε τον επιλογέο σε θέση αντίστοιχη με την τιμή της θερμοκρασίας που επιθυμείτε, καθώς διοχώστε την βάση του καλύμματος πιέζοντας τον ειδικό όδοντα γιαζώματος (εικ.9). Τοποθετήστε το δυο κατάλληλα εξορτήματα (κοίτα το κεφάλαιο "Προσαρτικά Εξορτήματα") στις άκρες του μεταλλικού στερεώματος, με τρόπο ώστε να εμποδίζεται η κίνηση του διακόπτη. (εικ.6) Συντοποιηθείτε το σκέπασμα στη συσκευή.






ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ/ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Στα μοντέλα που υπάρχει, μετοκινήστε τον μεταλλάκτη στη θέση ☀ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "καλοκαίρι" (κλιματισμός), ή στη θέση ❀ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "χειμώνας" (θέρμανση). (εικ.13)

ΑΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΥΣΗ
Η συσκευή δεν ανέβει	1. Άδοση συνδέσεις 2. Η θερμοκρασία του χώρου έχει ήδη επιπευχθεί 3. Ο διακόπτης είναι στη θέση OFF 4. Η θέση του μεταλλόκτη καλοκαίρι/χειμώνας είναι λογισμικά	1. Ενέργεια της συνδέσης των καλωδίων στους αριθμότερους του θερμοστάτη είτε ώστε να δινά αύξησης με το πλεκτρολόγιο 2. Μετανείτε ή αλλάξτε την ημέρα που δομάνεται θερμοκρασίας συμφώνως με το σενάριο προβλεπόμενο σε μια εγκαταστάση θέρμανσης ή κλιματισμού 3. Μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση ON 4. Βεβαιωθείτε ότι ο μεταλλάκτης είναι στη θέση ☀ (κλιματισμός) ή στη θέση ❀ (θέρμανση)
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν αντιστοιχεί σε αυτήν που έχει καθορισθεί στον θερμοστάτη	5. Άδοση τοποθέτησης του θερμοστάτη στο χώρο 6. Ρεύμα αέρα που προέρχεται σπό τον ογκώγιο των πλεκτρικών καλωδίων	5. Ακολουθείστε τις οδηγίες της παραγράφου "τοποθέτηση" 6. Σφραγίστε τον ογκώγιο για να αποφύγετε την εισαδό ζεστών ή κρύων ρευμάτων αέρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση επαναλαμβούμενων αναρρικιών στην λειτουργία μην αργίζετε καθόλου κονένα μέρος του προϊόντος, ολλά απειλήσθητε οι τεχνικό Τμήμα μας.

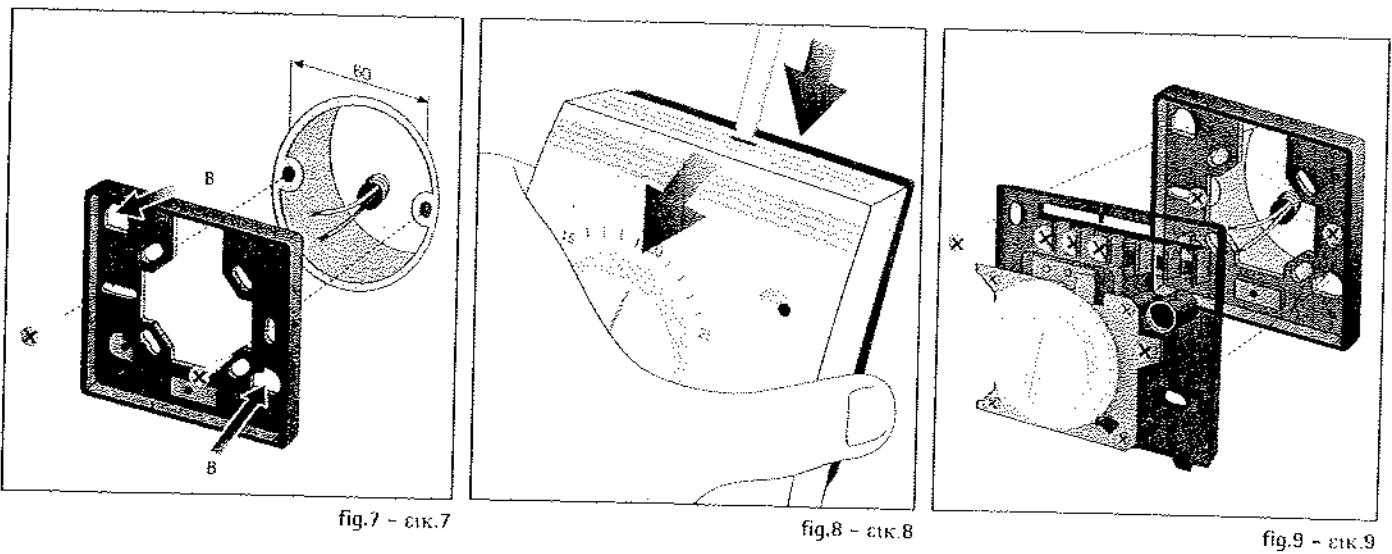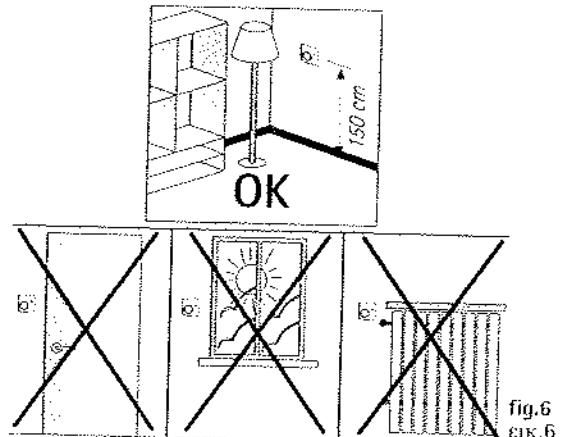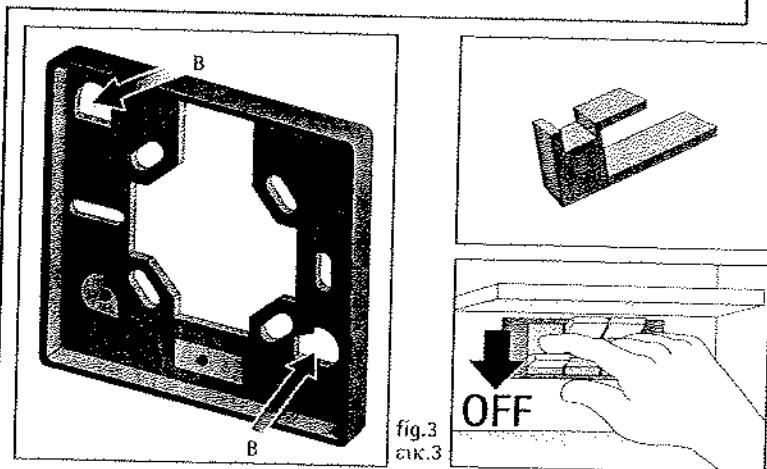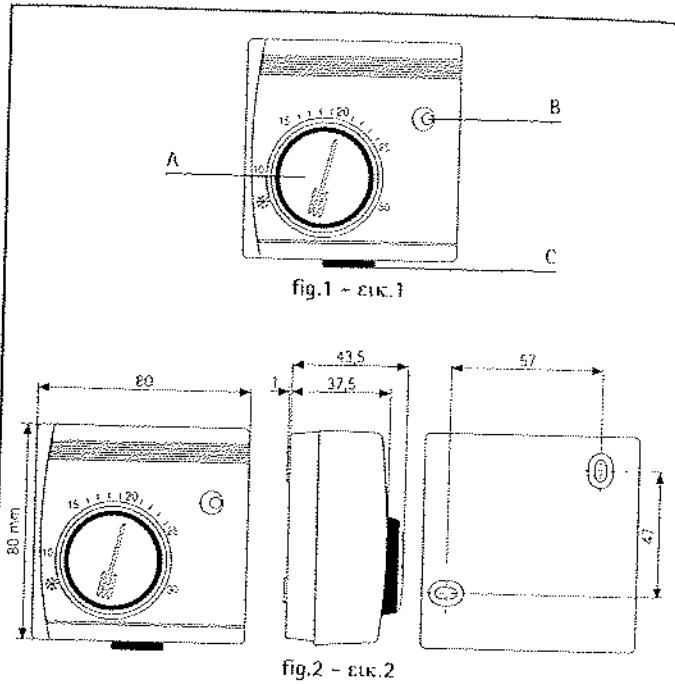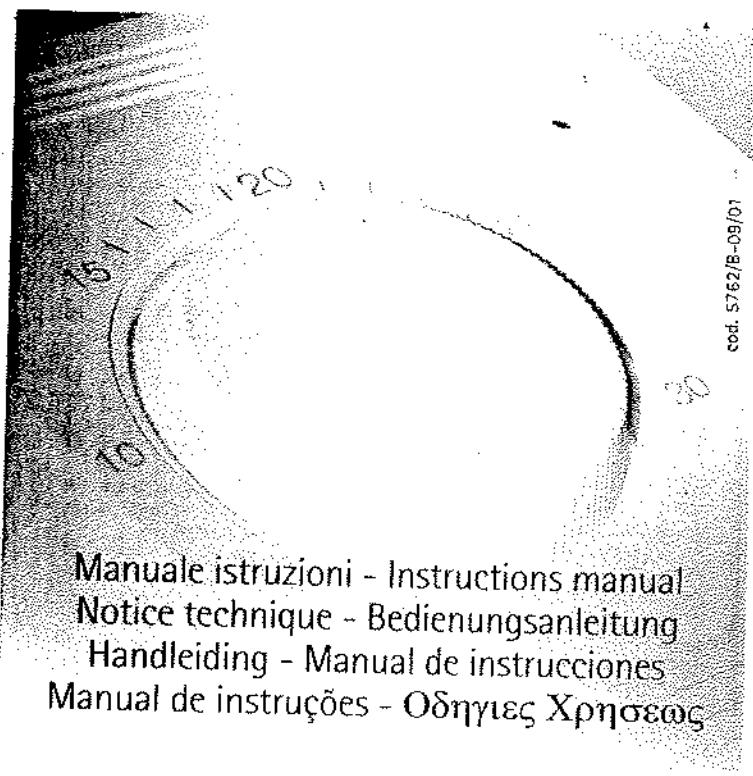

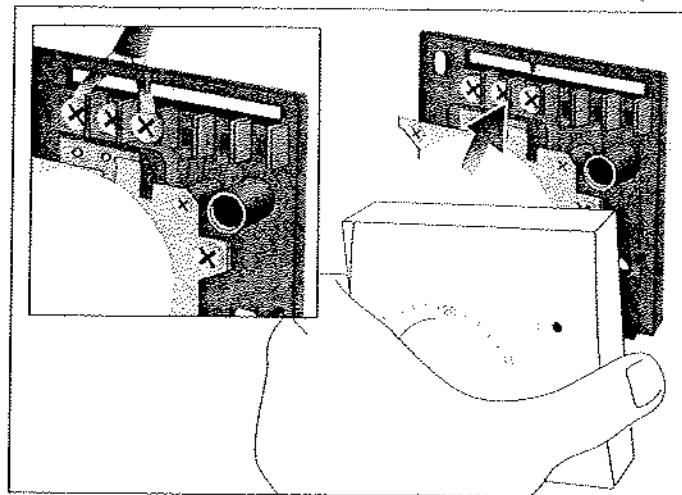


fig.10 - εικ.10

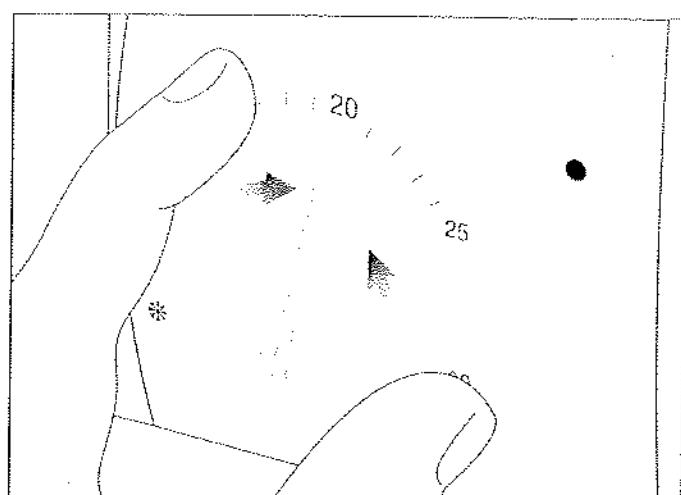


fig.11 - εικ.11

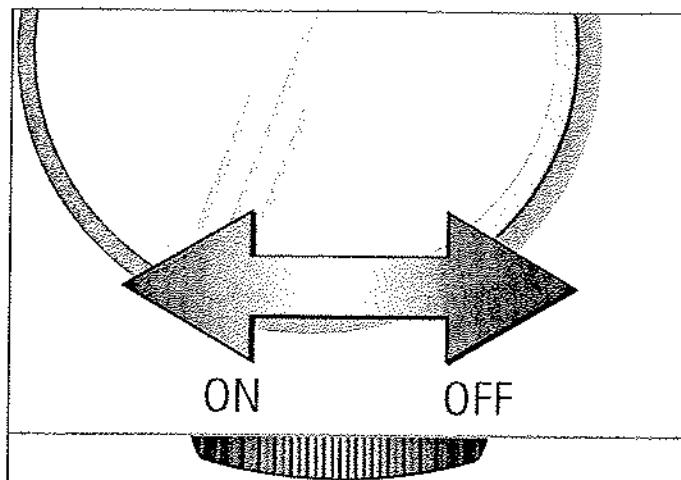


fig.12 - εικ.12

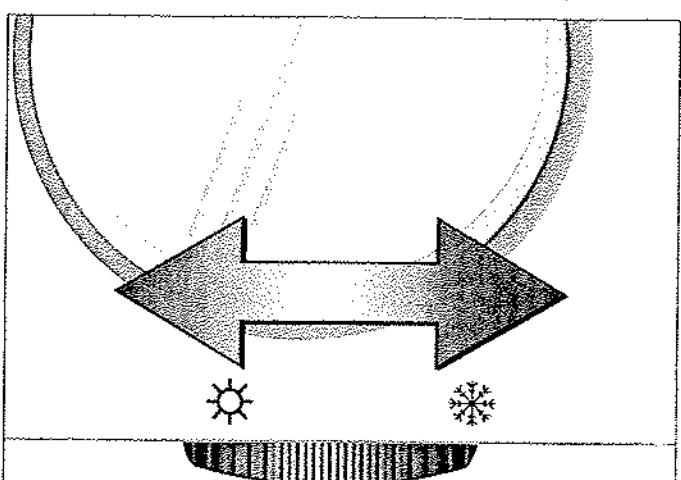


fig.13 - εικ.13

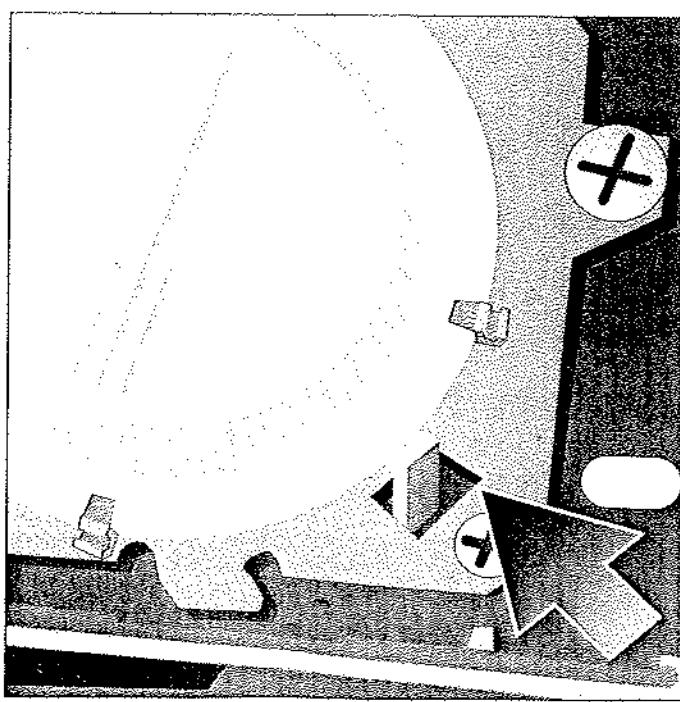


fig.14 - εικ.14

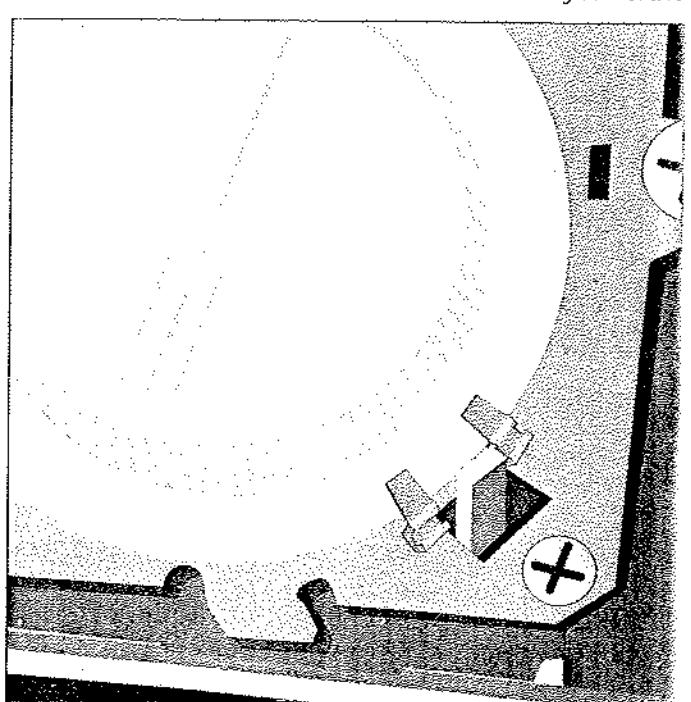


fig.15 - εικ.15



INTRODUZIONE

La ringraziamo per la fiducia che ha voluto riservarci e ci complimentiamo con Lei per aver scelto un nostro prodotto. Il presente dispositivo è un TERMOSTATO MECCANICO semplice da usare, che consente di regolare la temperatura ambiente nel luogo in cui è installato e pertanto è in grado di soddisfare le esigenze degli utenti in termini di COMFORT ambientale.

CONFORMITA' ALLE NORME

- EN 60730-1
- ed aggiornamenti successivi
- EN 60730-2-9

CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE

- B.T. 73/23/CEE
- E.M.C. 89/336/CEE ed aggiornamenti successivi 93/68/CEE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO DI REGOLAZIONE TEMPERATURA = 5°÷30°C
 DIFFERENZIALE = 0,4K±0,8K
 GRADO DI PROTEZIONE = IP 20
 CLASSE DI ISOLAMENTO = I
 GRADIENTE TERMICO = 1K/15min.
 USCITA = contatti in commutazione
 PORTATA SUI CONTATTI = 10(2,5)A/250V~
 TIPO DI AZIONE = 2B
 SITUAZIONE DI INSTALLAZIONE = ambiente normale
 TEMPERATURA MASSIMA DI SERVIZIO = 50°C
 TEMPERATURA DI STOCCAGGIO = 0°÷60°C
 MONTAGGIO = a parete

LEGENDA COMANDI DEL THERMOSTATO

- A = Manopola impostazione temperatura (fig.1)
 B = Led (secondo i modelli)
 C = Interruttore ON/OFF o commutatore Estate/Inverno (secondo i modelli)

ACCESSORI A RICHIESTA

- Accessorio sottobase = cod. 004095 (fig.3)
- Accessorio per limite del campo di regolazione o blocco della temperatura impostata = cod. 000071 (fig.4)

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Prima di collegare il termostato accertarsi che la tensione di alimentazione del CARICO UTILIZZATORE da comandare (caldaia, pompa, impianto di condizionamento ecc.) NON SIA COLLEGATA e che corrisponda a quella riportata all'interno dell'apparecchio (250V~ max). (fig.5)

POSIZIONAMENTO

Installare il termostato lontano da fonti di calore (caloriferi, raggi solari, cucine) e da porte/finestre, a circa 1,5 mt dal pavimento. (fig.6)

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI

- A) In caso di installazione su scatola tonda interasse 60mm, su superficie non perfettamente piana o in altri casi particolari, utilizzare l'accessorio sottobase (vedere capitolo "Accessori a richiesta"). Fissarlo mediante una coppia di fori ad eccezione di B-B, previsti per il termostato. (fig.7)
- B) Separare la base dal coperchio del prodotto facendo pressione sull'apposito dente di aggancio (fig.8), quindi fissarla alla parete (o alla sottobase) utilizzando i fori a disposizione (fig.9) a mezzo viti con un diametro max 3,5mm.
- C) Portare i fili dell'impianto attraverso la feritoia praticata sulla base ed eseguire gli allacciamenti alla morsettiera in conformità allo schema elettrico riportato all'interno del prodotto; riagganciare il coperchio alla base. (fig.10)

ATTENZIONE:

Si raccomanda di eseguire l'installazione del termostato rispettando scrupolosamente le norme di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti.



INTRODUCTION

Thank you for your confidence in our Company and for choosing one of our products. This is an easy-to-use MECHANICAL THERMOSTAT. It allows an accurate room temperature adjustment in the hosting room, thus meeting any users' needs as far as room comfort.

CONFORMITY TO THE STANDARDS

This product complies with:
 - EN 60730-1 and subsequent revisions
 - EN 60730-2-9

CONFORMITY TO THE GUIDELINES

This product complies with:
 - B.T. 73/23/EEC
 - E.M.C. 89/336/EEC
 and later updating of 93/68/EEC

TECHNICAL DATA

TEMPERATURE RANGE = 5°÷30°C
 TEMPERATURE DIFFERENTIAL = 0,4K±0,8K
 DEGREE OF PROTECTION = IP 20
 INSULATION CLASS = I
 TEMPERATURE RATE OF CHANGE = 1K/15min.
 OUTPUT = switching contacts
 CONTACTS RATING = 10(2,5)A/250V~
 SWITCH ACTION = 2B
 INSTALLATION LOCATION = normal environment
 MAXIMUM STANDING TEMPERATURE = 50°C
 STORAGE TEMPERATURE = 0°÷60°C
 MOUNTING = to the wall

THERMOSTAT CONTROL KEYS

A = Temperature setting knob

(fig.1)

B = Warning lamp

C = ON/OFF switch or SUMMER/WINTER switch (depending on models)

OPTIONAL ACCESSORIES

- Sub-base fitting = cod. 004095 (fig.3)
- Special fitting for temperature range restrictions or for the temperature lock at a pre-set value. = cod. 000071 (fig.4)

INSTALLATION AND CONNECTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

Before connecting the thermostat, make sure that the supply voltage of the UNIT TO BE CONTROLLED (boiler, pump, air-conditioning system, etc.) is NOT CONNECTED and that it matches the indication given inside the appliance (250V~ max). (fig.5)

PLACEMENT OF THE THERMOSTAT

Install the thermostat away from heat sources (radiators, sunrays, and kitchens) and away from doors/windows, at approx. 1,5 m height from the floor. (fig.6)

INSTALLATION AND WIRING CONNECTIONS

A) In case the thermostat shall be installed either in a round built-in box (having distance between centres equal to 60mm), or on an uneven wall surface or in other particular locations, it is recommended to use a sub-base fitting (see paragraph "Optional Accessories"). Fix the fitting to the wall through two holes other than the ones marked as B-B, which are exclusively provided for the thermostat installation. (fig.7)

B) Remove the front cover from the thermostat base by releasing the provided clip (fig.8), then fix it to the wall (or to the sub-base fitting) through the provided holes (fig.9) and tighten it by means of suitable screws having max of 3,5 mm.

C) Thread the power supply wires through the slot in the base and connect them to the terminals as per the wiring diagram sketched inside the appliance. Snap the front cover back. (fig.10)

WARNING:

It is recommended to install the appliance strictly in compliance with all safety and law provisions in force.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL THERMOSTATO

Nei modelli ove presente, spostare l'interruttore in posizione "ON" per attivare l'apparecchio oppure in posizione "OFF" per spegnerlo (fig.12)

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA

Dopo aver collegato l'apparecchio e ripristinato l'energia elettrica è sufficiente ruotare la manopola di regolazione (in corrispondenza della scala graduata) per ottenere la temperatura ambiente desiderata. (fig.11)

LIMITAZIONE CAMPO REGOLAZIONE E BLOCCO TEMPERATURA



Separare la base dal coperchio facendo pressione sull'apposito dente di aggancio. (fig.8)

ATTENZIONE:

L'OPERAZIONE DI LIMITAZIONE CAMPO DI REGOLAZIONE E BLOCCO TEMPERATURA DEVE ESSERE ESEGUITA DALL'INSTALLATORE O DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

LIMITAZIONE CAMPO REGOLAZIONE

Inserire nella manopola gli appositi accessori (vedere capitolo "Accessori a richiesta") in corrispondenza dei limiti (min. e max.) desiderati facendo riferimento ai valori riportati sul bordo graduato della manopola stessa.

Assicurarsi che il fermo metallico rimanga nello spazio compreso tra il limite min. e quello max. (fig.14); riposizionare il coperchio sul prodotto.

BLOCCO TEMPERATURA

Posizionare la manopola in corrispondenza del valore di temperatura desiderato, quindi separare la base dal coperchio facendo pressione sull'apposito dente di aggancio. (fig.8) Inserire i due appositi accessori (vedere capitolo "Accessori a richiesta"), ai lati del fermo metallico, in modo da impedire il movimento della manopola (fig.15); riposizionare il coperchio sul prodotto.

COMMUTAZIONE ESTATE/INVERNO

Nei modelli ove presente, spostare il commutatore in posizione "☀" per impostare il regime di funzionamento "estivo" (impianto di condizionamento), oppure in posizione "❀" per impostare il regime di funzionamento "invernale" (impianto di riscaldamento). (fig.13)

SOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
L'impianto non si accende	1. Collegamenti errati 2. La temperatura ambiente è stata raggiunta 3. Interruttore in posizione OFF 4. Impostazione commutatore estate/inverno errata	1. Verificare che i collegamenti dei fili alla morsettiera del termostato, siano conformi allo schema elettrico 2. Aumentare o diminuire il valore della temperatura impostata, a seconda che il termostato comandi un impianto di riscaldamento o condizionamento 3. Spostare l'interruttore su ON 4. Assicurarsi che il commutatore sia in posizione ☀ (impianto riscaldamento) o in posizione ☀ (impianto condizionamento)
La temperatura ambiente non corrisponde a quella impostata sul termostato	5. Errato posizionamento del termostato in ambiente 6. Corrente d'aria proveniente dal condotto del tubo che porta i fili dell'impianto al termostato	5. Seguire le istruzioni paragrafo "posizionamento" 6. Sigillare il condotto del tubo per evitare correnti d'aria calda o fredda

NOTA: in caso di anomalie persistenti non manomettere per nessun motivo alcuna parte del prodotto, ma contattare l'Assistenza Tecnica.

TURNING THE THERMOSTAT ON AND OFF

If available on this model, put the switch onto the "ON" position to start the equipment or onto the "OFF" to turn it off. (fig.12)

TEMPERATURE SETTING

When the appliance is connected and the electric power is switched on, set the desired room temperature simply by turning the temperature-adjusting knob to the corresponding value on the graduated scale. (fig.11)

TEMPERATURE RANGE RESTRICTION AND TEMPERATURE LOCK



Remove the front cover from the thermostat base by releasing the provided clip. (fig.8)

WARNING:

THE TEMPERATURE RANGE RESTRICTION AND TEMPERATURE LOCK OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY.

TEMPERATURE RANGE RESTRICTION

Insert the provided fitting (see paragraph "Optional Accessories") in the knob at the desired limit points (min. and max.) according to the corresponding values marked on the knob body. Make sure that the metal retainer remains in its correct position between the min. and max. limit points. (fig.14); Snap the front cover back.

TEMPERATURE LOCK

Position the knob to correspond with the desired temperature value, then separate the base from the cover by pressing the appropriate retaining tooth. (fig.8) Insert the two special accessories (see chapter "Accessories upon Request") on the sides of the metal stop in order to prevent the handle from moving (fig.15); put the lid back on the product.

SUMMER/WINTER SWITCH

If available on this model, put the switch onto the "☀" position to set up the "summer" operation mode (air conditioning system), or onto the "❀" position to set up the "winter" operation mode (heating system). (fig.13)

PROBLEM SOLVING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The system does not start	1. Wrong wiring 2. The set room temperature has been already reached 3. Switch on OFF position 4. Wrong setting of summer/winter switch	1. Check if the wiring connections to the thermostatic terminals were carried out as per wiring diagram 2. Increase or reduce the set temperature value according to the system application (heating/air-conditioning system) 3. Put switch onto ON position 4. Make sure the switch is on ☀ position (heating system) or on ☀ position (air conditioning system)
The ambient temperature does not correspond to the temperature set on the thermostat	5. Incorrect positioning of the thermostat within the room 6. Air draughts coming from the electrical wires conduit	5. Follow the instructions of paragraph "Placement of the thermostat" 6. Seal the conduit to prevent warm or cold air draughts

NOTE: in case of repeated malfunctioning, please call our Technical Service. Do not tamper for any reason with any part of the thermostat

ALLUMER ET ETEINDRE LE THERMOSTAT

Si le modèle possède un interrupteur, le mettre en position "ON" pour allumer l'appareil ou bien en position "OFF" pour l'éteindre. (fig.12)

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Après avoir raccordé et refermé le thermostat d'ambiance, rétablir l'alimentation électrique. Puis, il suffit de positionner le bouton de réglage sur le niveau de température souhaité, pour obtenir la température ambiante désirée. (fig.11)

BLOCAGE OU LIMITATION DE LA PLAGE DE TEMPERATURE



Séparer le socle du couvercle en effectuant, à l'aide d'un tournevis, une légère pression sur les clips en plastique. (fig.8)

ATTENTION :

L'OPERATION DE BLOCAGE OU LIMITATION DE LA PLAGE DE TEMPERATURE DOIT ETRE EFFECTUE PAR L'INSTALLATEUR OU DU PERSONNEL SPECIALISE.

LIMITATION DE LA PLAGE DE LA TEMPERATURE

Vous voyez apparaître, autour du bouton, des crans correspondant aux températures de 7°C à 30°C. Il vous suffit d'insérer un cavalier (voir paragraphe "accessoire en option") dans les crans correspondant aux températures minimum et maximum autorisées. Vous pourrez constater, en tournant le bouton, que les cavaliers viennent buter contre une patte métallique. Cela vous garantie le respect de la plage de réglage sélectionnée (fig.14); remettre le couvercle sur le produit.

BLOCAGE DE LA TEMPERATURE

tourner le bouton jusqu'au cran correspondant à la température souhaitée. Retirer ensuite le couvercle en appuyant sur le mécanisme de fixation. (fig.8) Introduire les deux accessoires (voir chapitre "Accessoires sur demande") de chaque côté du système de blocage métallique, afin de bloquer le bouton dans la position choisie (fig.15); replacer ensuite le couvercle sur le produit.

COMMUTATEUR ETE/HIVER

Si le modèle possède un commutateur, le déplacer sur "☀" pour programmer le mode de fonctionnement d'été (installation de climatisation), ou bien sur "❀" pour programmer un mode de fonctionnement d'hiver (installation de chauffage). (fig.13)

EN CAS DE DIFFICULTÉ

LE PROBLÈME	LES CAUSES POSSIBLES	LES SOLUTIONS
L'installation ne part pas	1. Les fils ont été mal raccordés 2. La température ambiante réglée est atteinte 3. Interrupteur en position OFF 4. Programmation du commutateur été/hiver erronée	1. Vérifier le raccordement en respectant le schéma et les numéros des bornes 2. Augmenter la température ambiante réglée si vous le souhaitez 3. Mettre l'interrupteur sur ON 4. Contrôler que le commutateur soit sur la position ☀ (installations de climatisation) ou sur ❀ (installations de chauffage)
La température ambiante souhaitée ne correspond pas aux réglages effectués sur le thermostat d'ambiance.	5. Le thermostat a été mal positionné 6. De l'air arrive par la gaine électrique et influence la régulation	5. Suiivre les instructions du paragraphe "choix de l'emplacement" 6. Boucher la sortie de la gaine électrique pour éviter le passage d'air froid ou chaud

REMARQUE: après vérification de l'ensemble des causes possibles et en cas d'anomalies persistantes, ne cherchez pas à démonter le produit mais contactez l'assistance technique.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES THERMOSTATS

Bei Modellen, die mit einem Ein-Aus-Schalter ausgestattet sind, wird das Gerät über diesen Schalter ein- (Position "ON") bzw. ausgeschaltet (Position "OFF"). (Abb.12)

EINSTELLUNG DER TEMPERATUR

Nach dem Anschluß des Geräts und erneutem Anschluß der Stromversorgung genügt es, den Stellknopf (entsprechend der Gradeinteilung) zu drehen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erhalten. (Abb.11)

BEGRENZUNG DES REGELBEREICHS UND BLOCKIERUNG DER TEMPERATUR



Das Unterteil durch Drücken auf den Haken lösen. (Abb.8)

ACHTUNG:

DER ARBEITSGANG ZUR BEGRENZUNG DES REGELBEREICHS UND ZUR TEMPERATURBLOCKIERUNG MUSS DURCH DEN INSTALLATEUR ODER DURCH FACHPERSONAL VORGENOMMEN WERDEN.

BEGRENZUNG DES REGELBEREICHS

Das entsprechende Zubehör in den Griff (siehe Kapitel "Zubehör auf Anfrage") an den gewünschten Grenzwerten (Min. und Max.) einsetzen. Dabei ist auf die am Rand des Griffes befindliche Gradeinteilung Bezug zu nehmen. Überprüfen, daß die metallische Fixierung im Bereich zwischen den Grenzwerten Min. und Max. verbleibt. (Abb. 12) Dann den Deckel wieder auf das Produkt aufsetzen.

TEMPERATURBLOCKIERUNG

Stellen Sie den Regler auf die gewünschte Temperatur. Daraufhin das Unterteil vom Deckel lösen, dazu auf den dazu bestimmten Haken drücken. (Abb.8) Die zwei zugehörigen Zubehörteile (siehe Kapitel "Zubehör auf Anfrage") an den Seiten der metallischen Sperrung so einsetzen, dass der Knopf (Abb.15) nicht mehr bewegen werden kann; den Verschlussdeckel wieder aufsetzen.

SOMMER/WINTER UMSCHALTUNG

Bei Modellen, die mit einem Umschalter ausgestattet sind, wird die Betriebsweise über diesen Schalter auf Sommerbetrieb "☀" (Klimaanlage) bzw. auf Winterbetrieb "❀" (Heizung) geschaltet. (Abb.13)

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSCHE	LÖSUNG
Die Anlage schaltet sich nicht ein	1. Anschlüsse falsch 2. Die Raumtemperatur wurde erreicht 3. Der Schalter steht auf OFF 4. Falsche Einstellung des Sommer/Winter-Umschalters	1. Überprüfen, ob die Anschlüsse der Kabel an der Klemmleiste des Thermostats mit dem Schaltplan übereinstimmen 2. Den Wert der eingestellten Temperatur erhöhen oder verringern, je nachdem ob das Thermostat eine Heiz- oder Klimaanlage steuert 3. Den Schalter auf ON stellen 4. Prüfen Sie ob der Schalter auf Klimaanlage ☀ oder Heizung ❀ steht
Die Raumtemperatur entspricht nicht dem am Thermostat eingestellten Wert	5. Falsche Positionierung des Thermostats im Raum 6. Luftstrom von der Leitung, die die Kabel der Anlage zum Thermostat führt	5. Die Anweisungen im Abschnitt "Positionierung" beachten 6. Die Leitung versiegeln, um eventuelle Kalt- oder Warmluftströme zu verhindern

HINWEIS: im Falle fort dauernder Störungen keinesfalls Veränderungen an Teilen des Produktes vornehmen, sondern den technischen Kundendienst verständigen.

PRESENTATION

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée et nous vous félicitons d'avoir choisi l'un de nos produits. Ce produit est un thermostat d'ambiance MÉCANIQUE utilisant la technologie "diastat à expansion de vapeur saturée". Il permet de réguler, avec une extrême précision, la température ambiante du lieu où il est installé et est donc apte à satisfaire les utilisateurs les plus exigeants en terme de CONFORT.

CONFORMITE AUX NORMES

- EN 60730-1 et les mises à jour suivantes
- EN 60730-2-9

CONFORMITE AUX DIRECTIVES

- B.I. 73/23/CEE
- E.M.C. 89/336/CEE
- et mises à jours suivantes 93/68/CEE

(F)

(D)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLAGE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE = 5°÷30°C

DIFFÉRENTIEL = 0,4K÷0,8K

DEGRÉ DE PROTECTION = IP 20

CLASSE D'ISOLATION = I

GRADIENT THERMIQUE = 1K/15min.

SORTIE RELAIS = contact inverseur libre de potentiel

POUVOIR DE COUPURE = 10(2,5)A/250V~

TYPE D'ACTION = 2B

LIEU D'INSTALLATION = environnement normal

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT = 50°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE = 0°÷60°C

FIXATION = murale

COMMANDES DU THERMOSTAT D'AMBIAENCE

- A = Bouton de réglage de la température (fig.1)
B = Voyant (selon les modèles)
C = Interrupteur ON/OFF ou commutateur ETE/HIVER (selon les modèles)

ACCESOIRS EN OPTION

- Socle adaptateur = cod. 004095 (fig.3)
- Cavaliers pour la limitation ou le blocage de la plage de température = cod. 000071 (fig.4)

INSTALLATION

PRECAUTIONS D'INSTALLATION



Avant de raccorder le thermostat d'ambiance, assurez-vous que l'alimentation électrique de la CHARGE A CONNECTER (chaudière, pompe, climatiseur, etc.) EST COUPEE. Contrôler que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée à l'intérieur de l'appareil (250V~ max). (fig.5)

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Installer le thermostat d'ambiance loin de toute source de chaleur (radiateurs, rayonnements solaires, cuisinières) et des portes et fenêtres (à environ 1,50 m du sol). (fig.6)

MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- A) En cas d'installation sur une boîte encastrée diamètre 60 mm, sur une surface qui n'est pas parfaitement plane ou pour d'autres cas particuliers, utiliser l'accessoire "socle adaptateur" (voir le paragraphe accessoire en option). La fixation du socle adaptateur sur le mur s'effectue à l'aide de 2 vis. Il est important de laisser libre les trous B-B, qui sont prévus pour la fixation du thermostat sur le socle adaptateur. (fig.7)
 - B) Séparer le socle du couvercle en effectuant, à l'aide d'un tournevis, une légère pression sur les clips en plastique (fig.8). Utiliser les vis à tête plate (fig.9) (d'un diamètre maximum de 3,5mm) pour fixer le thermostat sur le mur ou sur le socle universel en option.
 - C) Passer le câble à travers le socle, par le trou prévu à cet effet, puis raccorder les fils sur les bornes en respectant le schéma de raccordement qui se trouve sur le socle du thermostat.
- Remettre le couvercle du thermostat sur le socle. (fig.10)

ATTENTION:

Il est recommandé d'installer le thermostat d'ambiance programmable en respectant scrupuleusement les normes de sécurité et la législation en vigueur.

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und beglückwünschen Sie zur Wahl eines unserer Produkte. Das vorliegende Produkt ist ein einfacher einzusetzender MECHANISCHER THERMOSTAT, der eine Regelung der Raumtemperatur am Installationsort ermöglicht und deshalb in der Lage ist, die Bedürfnisse des Kunden hinsichtlich des RAUMKOMFORTS zu befriedigen.

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN:

- EN 60730-1 und folgende Ergänzungen
- EN 60730-2-9

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN RICHTLINIEN:

- B.I. 73/23/EWG
- E.M.C. 89/336/EWG und folgende Ergänzungen 93/68/EWG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEMPERATUREINSTELLBEREICH = 5°÷30°C

DIFFERENTIAL = 0,4K÷0,8K

SCHUTZGRAD = IP 20

ISOLIERKLASSE = I

TEMPERATURGRADIENT = 1K/15min.

AUSGANG = Wechselkontakte

KONTAKTLEISTUNG = 10(2,5)A/250V~

WIRKUNGSART = 2B

INSTALLATIONSBEDINGUNG = normale Umgebung

MAX. BETRIEBSTEMPERATUR = 50°C

LAGERTEMPERATUR = 0°÷60°C

MONTAGE = an der Wand

LEGENDE THERMOSTATSTEUERUNG

A = Temperatoreinstellknopf

(Abb.1)

B = Kontrolleuchte

C = ON/OFF-Schalter oder SOMMER/WINTER-Umschalter (je nach Modell)

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- Untersatz = code 004095 (Abb.3)
- Zubehör zur Begrenzung des Einstellbereichs oder zur Blockierung der eingestellten Temperatur = code 000071 (Abb. 4)



INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Vor dem Anschluß des Thermostats ist zu überprüfen, daß die Versorgungsspannung des zu steuernden ABNEHMERS (Boiler, Pumpe, Klimaanlage, usw.) NICHT ANGESCHLOSSEN IST und daß diese den Angaben im Inneren des Gerätes (250V~ max) entspricht (Abb. 5)

POSITIONIERUNG

Das Thermostat fern von Wärmequellen (Heizungsanlage, Sonnenstrahlen, Küchen) sowie Türen / Fenstern und etwa 1,5 m vom Fußboden installieren. (Abb.6)

INSTALLATION UND ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

A) Bei einer Installation auf einem runden Gehäuse mit einem Achsabstand von 60mm, auf nicht vollständig ebenen Flächen oder in anderen Sonderfälle, den Untersatz verwenden (siehe Kapitel "Zubehör auf Anfrage"). Dieses mittels ein paar Bohrungen außer B-B befestigen, die für das Thermostat vorgesehen sind. (Abb.7)

B) Das Unterteil vom Deckel des Produktes durch Druck auf den entsprechenden Haken lösen (Abb.8), dann dieses an der Wand (oder am Untersatz) mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Bohrungen (Abb.9) mittels Schrauben mit einem max. Durchmesser von 3,5mm befestigen.

C) Die Kabel der Anlage über den im Unterteil vorhandenen Kabelschlitz einführen und die Anschlüsse an die Klemmleiste gemäß dem Schaltplan im Inneren des Produktes ausführen. Den Deckel wieder auf das Unterteil aufsetzen. (Abb.10)

ACHTUNG:

Es wird empfohlen, die Installation des Thermostats unter genauer Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und der gültigen gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmen.